TRKD-060

Regolatore di temperatura

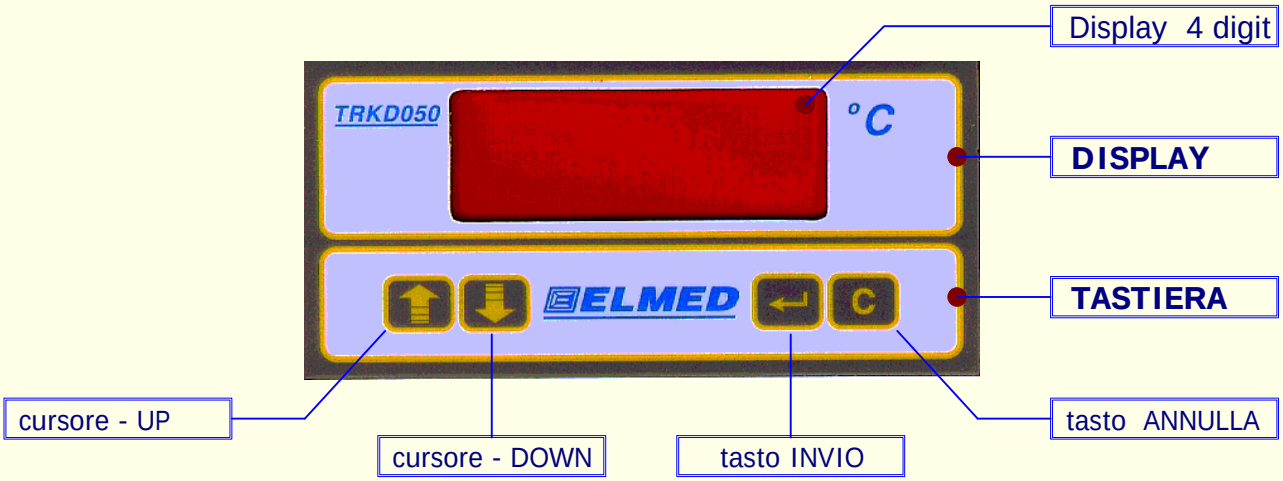

Funzione:

L'apparecchiatura TRKD060 accende/spegne due relè K1 e K2 nel momento in cui viene raggiunta una delle due soglie.

Per il relè K1:

Se viene superato il valore impostato TEMP1 + ½ dell' isteresi 1 viene eccitato il relè K1.

Se il valore è inferiore al valore impostato TEMP1 - ½ dell' isteresi 1 il relè K1 sì spegne.

Lo stesso Funzionamento è abbinato al relè K2:

Se viene superato il valore impostato TEMP2 + ½ dell' isteresi 2 viene eccitato il relè K2.

Se il valore è inferiore al valore impostato TEMP2 - ½ dell' isteresi 2 il relè K2 sì spegne.

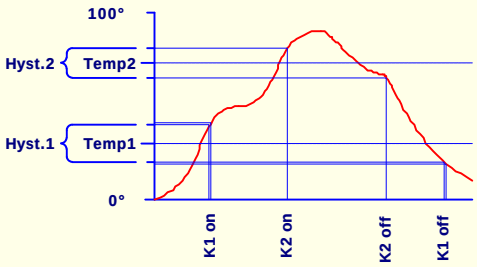

SET-Modus: Temp1 e 2

Temp1

Viene attivato il modo di funzionamento "SET TEMP1", ovvero impostazione Temperatura 1 premendo contemporaneamente i tasti "DOWN" e "INVIO".

Temp2

Viene attivato il modo di funzionamento "SET TEMP2", ovvero impostazione Temperatura 2 premendo contemporaneamente i tasti "UP" e "INVIO".

Il valore di TEMP1 o TEMP2 può essere variato tramite i tasti "UP" o "Down".

Premendo il tasto invio si memorizzano i valori impostati e si ritorna al funzionamento normale.

Select-Modus: Isterese

Il modo di funzionamento "SELECT" viene attivato premendo contemporaneamente i tasti "INVIO" e "ANNULLA", sul display apparirà "SEL0" ad intermittenza.

SEL0

Con i tasti "UP" e "DOWN" è possibile cambiare tra SEL1 o SEL2 (isteresi temperatura 1 o 2). Per confermare premere il tasto invio.

Sul Display appare il valore impostato, che può essere variato premendo i tasti "UP" o "DOWN".

Premendo il Tasto "INVIO" si memorizza il valore impostato e si ritorna al funzionamento normale.

CANCEL:

Premendo il tasto "ANNULLA" ogni procedura viene terminata senza memorizzare il valore impostato.

ELMED
Industrieelektronik Elettronica Industriale
ELMED d. ADOLF RAUCH
39100 Bozen - Bolzano
Mitterweg - Via di Mezzo ai Piani 25
Tel.: 0471/977236 - Fax: 976525